

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307209394

发证日期: 2021 年 11 月 10 日

有效期至: 2031 年 11 月 10 日

委托人名称 上海诺雅克电气有限公司
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

制造商名称 上海诺雅克电气有限公司
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
Ex9M1, Ex9MD1;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 01 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307209394

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Ex9M1, Ex9MD1

Uimp:8kV ;

Ui:1000V ;

Ue: AC220/230/240V(1P), AC380/400/415V(2P, 3P, 4P), AC440V(2P, 3P, 4P), AC500V(2P, 3P, 4P), AC660/690V(2P, 3P, 4P), DC250V(1P 外形), DC500V(2P 外形), DC750V(3P 外形), DC1000V(4P 外形);

In:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A ;

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式

Ics=Icu :

AC220/230/240V: 36kA/50kA(S/N);

AC380/400/415V: 36kA/50kA/70kA/100kA/150kA(S/N/Q/H/P);

AC440V: 36kA/50kA/70kA/100kA/100kA(S/N/Q/H/P);

AC500V: 25kA/40kA/40kA/50kA/50kA(S/N/Q/H/P);

AC660/690V: 6kA/8kA/8kA/10kA/10kA(S/N/Q/H/P);

DC250V(1P 外形): 25kA/36kA/50kA(B/S/N);

DC500V(2P 外形): 25kA/36kA/50kA/70kA/100kA (B/S/N/Q/H);

DC750V(3P 外形), DC1000V(4P 外形): 25kA/36kA/50kA/70kA/100kA(B/S/N/Q/H);

选择性类别: A ; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P ;

适用于隔离 ;

适用频率: 50Hz/60Hz ;

配用的辅助触头和报警触头: 型号: AX21, AL21

(CQC 证书: CQC 2019010304169161);

1NO1NC

Ith: 5A;

AC-15:Ue/Ie:AC110V/5A,AC240V/4A,AC415V/2A;

DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.25A,DC220V/0.25A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 UVT21:



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307209394

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:


额定电源电压: AC48V, AC110V, AC220~240V, AC380~415V, DC24V, DC48V, DC110V~120V, DC220V;

电动操作机构 MOD21:


额定电源电压: AC110V, AC220~240V, AC380~415V, DC24V, DC110V, DC220V;

直流接线图:

DC750V(3P 外形)




注: 1.上、下进线皆可, 此处以下进线为例。




注: 1.上、下进线皆可, 此处以下进线为例;
2.确保安装方式不会发生二次接地故障。

DC1000V(4P 外形)



注: 1.上、下进线皆可, 此处以下进线为例。



注: 1.上、下进线皆可, 此处以下进线为例;
2.确保安装方式不会发生二次接地故障。



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307209394

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

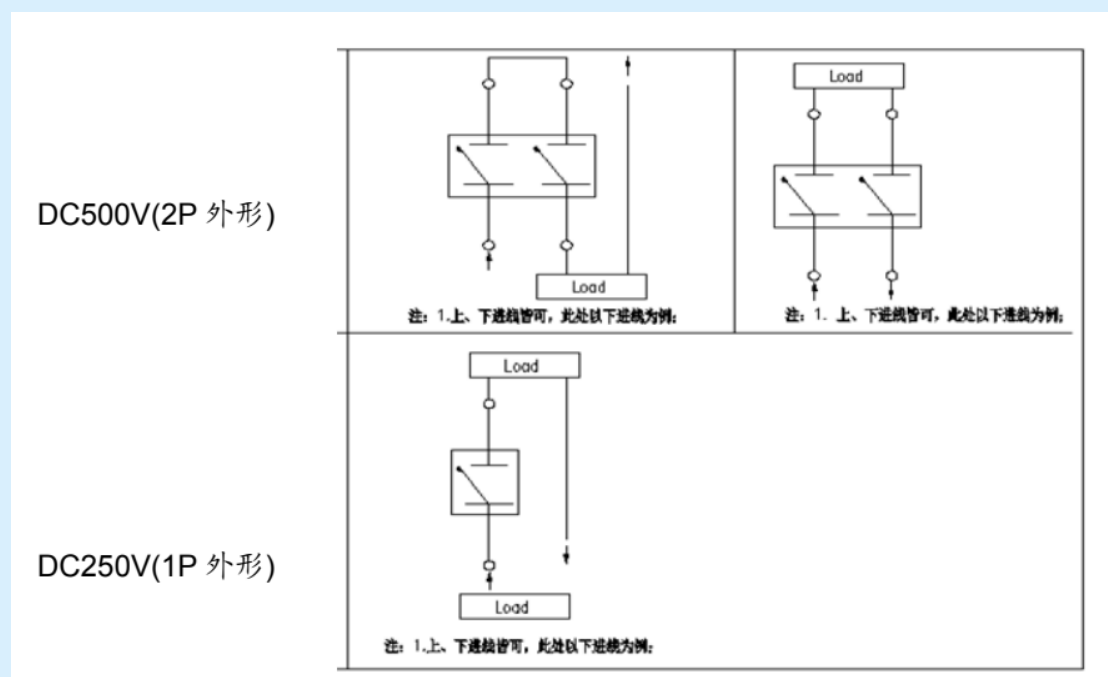

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307209394

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释(Explanation of model/ type):

Ex9MD1□

Ex9M: 塑料外壳式断路器系列代号

D: 直流代号, 无代号表示交流

1: 壳架等级代号, 1 表示 160A

□: 分断能力代号: B,S,N,Q,H,P



中国质量认证中心