

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107347544

发证日期: 2022 年 06 月 24 日

有效期至: 2032 年 06 月 23 日

委托人名称 上海诺雅克电气有限公司  
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

制造商名称 上海诺雅克电气有限公司  
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司  
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关  
Ex9IR-125;具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107347544

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Ex9IR-125

Uimp: 8kV;

Ui: 800V;

Ith:125A;

Ue: AC415V,AC500V,AC690V,

DC110V(3P 外形),DC250V(3P 外形),DC400V(4P 外形);

Ie: 63A(仅 4P 外形),100A,125A;

Icw:2.75kA/1s;

Icm(峰值):3.9kA;

使用类别: AC-23A,AC-23B,AC-21A,AC-21B,DC-21B;

极数: 3P,4P;

适用频率: 50/60Hz;

防护等级: IP20;

配用的辅助触头:

1NO1NC,2NO


Ith: 6A

Ui: 600V

Uimp: 6kV

AC-15:Ue/Ie:AC230V/6A;

直流接线方式:

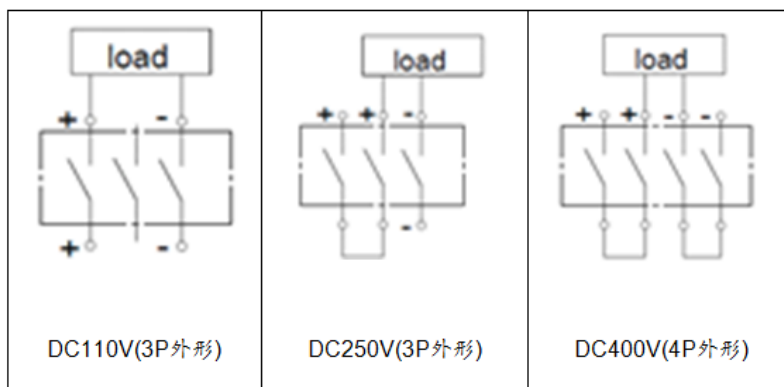

中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107347544

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

Ex9IR-125□□□□

Ex9I: 隔离开关系列代号

R: 旋转式操作

125: 壳架电流

□: 安装方式, PM: 面板安装, DB: 导轨安装, DO: 面板加长杆, BO: 防水盒

□: 极数, 3: 3 极, 4: 4 极

□: 辅助极: 缺省: 无辅助, 11: 一常开一常闭, 20: 两常开

□: 手柄颜色代号, RY: 红黄色, R: 灰色, BB: 黑色, BW: 黑白色



中国质量认证中心