

IEC

IECEE
CB
SCHEME

Ref. Certif. No.

CN36134-M3/A1

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

Moulded Case Circuit-breakers

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurNOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.
No.3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai,
P.R.ChinaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantNOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.
No.3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai,
P.R.ChinaName and address of the factory
Nome et adresse de l'usineZHEJIANG CHINT ELECTRICS Co., Ltd.
No.1318, Binhai No.2 Avenue, Economic and
Technical Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang
Province, P.R. ChinaNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See the Appendix

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Noark

Model / Type Ref.
Ref. De type

Ex9MV2B-PV, Ex9MV2S-PV

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)The latest CB certificate No. is CN36134-M2/A1, dated
2017-06-23. The M3 certificate has been issued to add
Ue=.DC1200V.A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laPUBLICATION EDITION
IEC 60947-2:2006(4th Edition) + AMD 1:2009 + AMD 2:2013As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

00901-CB2015CQC-067854-M3/A1

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: Sep.29,2017


Signature: Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.ChinaTel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282website
www.cqc.com.cn

CB 0039960


Ex9MV2B-PV, Ex9MV2S-PV;

U_{imp}:8kV; U_i:1250V; U_e: DC750V, DC1000V, DC1200V; I_n: 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; Thermal magnetic; B type: I_{cs}=5kA(DC750V, DC1000V), I_{cu}=10kA(DC750V, DC1000V); S type: I_{cs}=15kA(DC1000V), 10kA(DC1200V); I_{cu}=20kA(DC1000V), 10kA(DC1200V); Selectivity category: A; Auxiliary contact: AX22PV
1NO1NC I_{th}: 3A; AC-15: U_e/I_e: AC400V/3A; DC-13: U_e/I_e: DC220V/0.15A

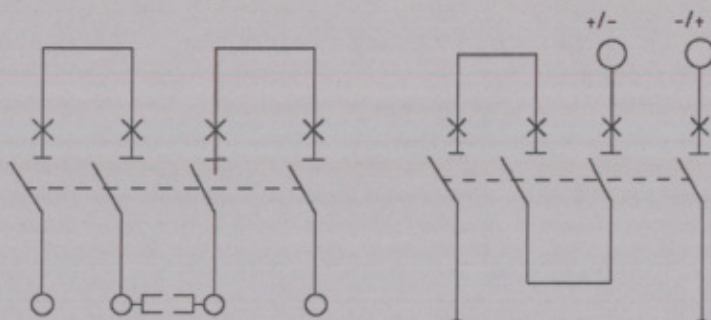

H type

G type

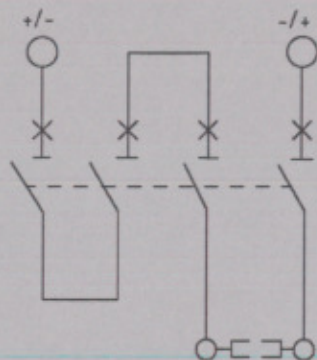

W type

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

Date: Sep.29,2017

Signature:

Wang Kejiao