

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC22107327962

发证日期：2022年03月28日

有效期至：2032年01月07日

委托企业名称 上海诺雅克电气有限公司  
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

制造商名称 上海诺雅克电气有限公司  
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司  
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关  
Ex9IR50；详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2022年01月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107327962

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:


Ex9IR50 ; Uimp:8kV;Ui:1500V; Ith:62.5A

DC-PV1,DC-PV2 Ue/Ie:DC1100V/50A,DC1300V/40A;

DC-PV2 Ue/Ie:DC1500V/26A;Icw:0.7kA/1s;Icm(峰值):1.4kA;

外壳防护等级:IP20(工作面)

直流接线方式:

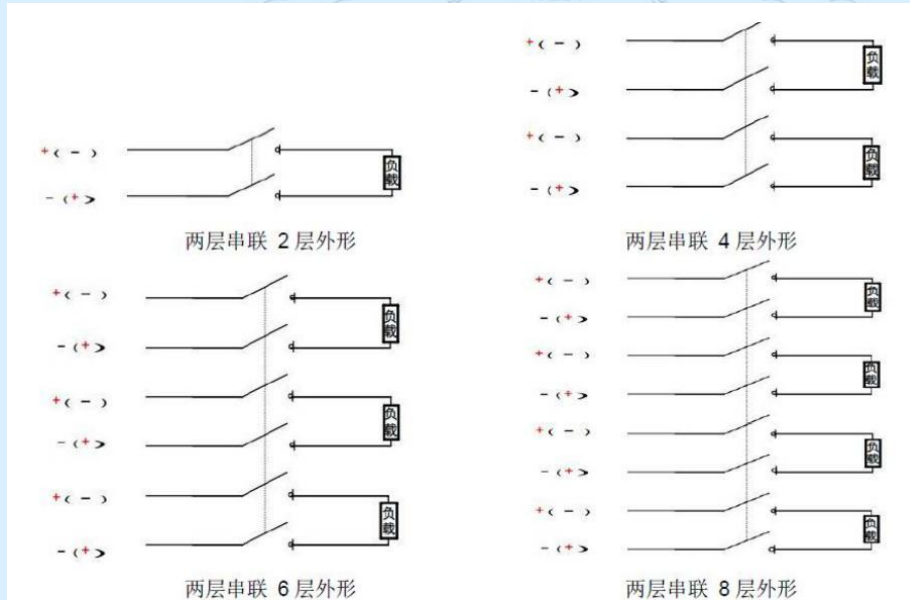

型号的解释:

Ex9IR 50

Ex9IR: 旋转式隔离开关系列代号

50: 壳架电流 50A



中国质量认证中心